

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2016/2542

V Terchovej dňa 16.12.2016

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Adresa	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

podala dňa 11.11.2016 zastúpená SLENER, s.r.o., so sídlom Trnavská 18, 010 08 Žilina
žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete
-----------	---

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 v spojitosti s § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba: Terchová , Mláka : Rekonštrukcia NN siete

V kat. území	Terchová
na pozemku parc. č.	intravilán a extravilán vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

P O V O L U J E

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Polohové a výškové:

Vývod WL-1 : Z existujúcej dvojstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_charvatovia sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AIFe 4x50mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí v navrhovanej skrini VRIS 1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č.7. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 191m.

Z existujúcej štvorstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_mlaka sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AIFe 4x50mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí v navrhovanej skrini VRIS1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č.7. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 194m.

Rozdelenie nn siete medzi dvoma trafostanicami bude v navrhovanej skrini VRIS 1 umiestnenej na navrhovanom podpernom bode č.7.

Vývod WL-2: Z existujúcej štvorstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_mlaka sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AIFe 3x50+35mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x95+70+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí na navrhovanom Ap stĺpe č.26, ktorý sa na žiadosť vlastníka domu č.s.871 posunie o 5m od existujúceho Ap stĺpa. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 247m.

Vývod WL-3: Vzdušný vývod nn začína v navrhovanej skrini VRIS 1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č. 14/Ap 10 na vývode z TS 114/ts/terchova_mlaka z vývodu smer martoš. Vzdušný vývod medzi navrhovaným podperným bodom č.14 a č.23 sa zrealizuje závesným káblom RETILENS 3x50+54,6mm² upevnenom na navrhovaných drevených Ip stĺpoch v počte 4ks, navrhovanom drevenom Ap stĺpe v počte 1ks a existujúcich Ip stĺpoch v počte 4ks. Trasa je navrhnutá v pôvodnej trase existujúceho vzdušného nn vedenia v dĺžke 328m.

Montáž domových prípojk : Domové prípojky v počte 23ks sa zrealizujú závesným káblom AYKY z 4x16mm² a zemným káblom AYKY 4x16mm².

2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Projekt stavby spracoval: **Pavol Chaban, SLENER, s.r.o., Žilina**

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

- vyjadrenie SEVAK, a.s. Žilina zo dňa 18.10.2016
- Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu NN siete (nový závesný NN kábel dĺžky 247m, 348m a 432m) v obci Terchová, časť Mláka v k.ú. Terchová
- K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. § 140b) záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok :
- K navrhovanej stavbe nemáme pripomienky. V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú a stavba nebude napojená na inž. siete v správe SEVAK, a.s.
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611628737 zo dňa 07.11.2016

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398
Ďalších 9 bodov podmienok v zmysle citácie vyjadrenia.

- vyjadrenie SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava pod č.TD/NS/0049/2016/Ki zo dňa 11.10.2016

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia : VTL plynovod DN500 PN 63, STL miestne plynovody a prípojky .

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania podmienok stanovených v 16-tich bodoch citovaného vyjadrenia so zdôraznením skutočnosti, že stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa **najneskôr 7 dní pred zahájením** plánovaných prác a je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Osobitné podmienky :

Podperný bod musí byť min. 5,0m od VTL plynovodu. Uzemnenie podperného bodu musí byť min. 10m od VTL plynového potrubia.

- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP1-2016/046885-004/Ryb zo dňa 15.12.2016

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal stanovisko :

Projekt „ 9646 – Terchová, Mláka . rekonštrukcia NN siete „, v k.ú. Terchová priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a nie je pre starostlivosť o toto územie potrebný a na základe zistených skutočností a pri dodržaní podmienok , nebude mať významný negatívny vplyv na predmet ochrany územia sústavy NATURA 2000 a teda navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu

(zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Podľa §4 ods.4 zákona : „ Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.“

Na základe uvedeného a v súlade s odborným stanoviskom ŠOP SR – Správy NP Malá Fatra č. NPMF/915/2016 zo dňa 06.12.2016, na zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov na predmet ochrany SKCHVÚ013 Malá Fatra, Okresný úrad Žilina požaduje, aby pri realizácii projektu boli dodržané nasledovné podmienky :

- Na transformátoroch , na ktorých budú prebiehať práce, použiť v zmysle § 4 ods.4 zákona také technické riešenia, ktoré bránia usmrčovaniu vtákov.
- Pri križovaní s vodným tokom použiť zvýrazňovač elektrického vedenia „ FireFly“
- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní.

- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OÚ-ZA-OSZP3/2016/038895-002/Slt zo dňa 27.09.2016

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu : 9646 – Terchová , Mláka - Rekonštrukcia NN siete, v k.ú. Terchová , investor : SSE-D, a.s. Žilina súhlasí.

Podmienky vyjadrenia :

- investor (alebo dodávateľ) stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke

4.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5.Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné STN.

6.Stavba bude dokončená najneskôr do **2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti SP a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

7.Stavbu bude uskutočňovať investor **dodávateľsky**, odborný dozor nad realizáciou stavebných prác bude vykonávať odborne spôsobilá osoba. **Termín odovzdania** staveniska bude stavebnému úradu písomne oznámený a zároveň bude **termín zahájenia stavebných prác** na predmetnej stavbe **oznámený** vlastníkom nehnuteľností dotknutých stavbou..

8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou .

9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník.
- Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie.
- Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti .

- Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný investor stavby.
- Pred zahájením výstavby je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inž. sietí.
- Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom. Prístupová cesta po výkopových prácach bude uvedená do pôvodného stavu.

10. Námiety účastníkov konania v stanovenej lehote podľa § 61 stavebného zákona neboli vznesené. Zo strany účastníkov konania prítomných na ústnom pojednávaní bolo oznámené, že v prípade realizácie stavby v zmysle predloženej situácie stavby a doložených detailov zahrnutých v situácii stavby, nie sú z ich strany námiety, avšak z hľadiska riešenia rekonštrukcie siete a výmeny stĺpov na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb, **upovedomiť občanov o vstupe** na predmetný pozemok pred zahájením stavebných prác a po ich skončení **uviesť pozemky do pôvodného stavu**.

Zo strany Obce Terchová bola vznesená požiadavka **neopomenutia** súbežného **riešenia verejného osvetlenia** a z tohto dôvodu oznámenia zahájenia stavebných prác a kontaktovať prednostu Obecného úradu v Terchovej : Ing. Františka Kadaša.

O d ô v o d n e n i e :

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpená SLENER, s.r.o. so sídlom Trnavská 18, 010 08 Žilina podali dňa 11.11.2016 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **Terchová – Mláka : Rekonštrukcia NN siete** na pozemkoch intravilánu a extravilánu v kat. území Terchová vrátane parc. č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v súlade s ustanoveniami § 35 odst.1 a § 61 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení zák. č. 103/90 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, ostatným verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.12.2016.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

V súvislosti s navrhovanou stavbou je nevyhnutné zabezpečiť dodávku elektrickej energie v požadovanej kvalite a výkonovej rezerve s cieľom prevádzkovej spoľahlivosti .

Ďalšie dôvody – hlavne dôvody , ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania
.....xxx.....

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obce Terchová.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých možných opravných prostriedkov.

Za vydanie povolenia sa vyrubuje podľa položky 60 vyhl. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 100,00 eur .



Jozef Dávidík
Jozef D á v i d í k
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast.

SLENER, s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina

Pavol Chaban, SLENER, s.r.o. , Trnavská 18, 010 08 Žilina

Obec Terchová – starosta obce

Adam Martoš, 013 06 Terchová 871

Ľudmila Martošová , 013 06 Terchová 871

Michal Tóth, Pavlova 1049/18, 821 08 Bratislava-Ružinov

Mgr.Marta Tóthová, Pavlova 1049/18, 821 08 Bratislava-Ružinov

Kamila Tlacháčová, 013 06 Terchová 927

Jozef Opalka, 013 06 Terchová 888

Miroslav Opalka , 013 06 Terchová 882

Vladislav Opalka, 013 06 Terchová 1488

Milan Opalka, 013 06 Terchová 1257

Na vedomie :

OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP

ST, a.s. Žilina

SPP-D, a.s. Žilina

Príloha :

Situácia existujúceho a navrhovaného NN vedenia


Toto rozhodnutie sa z dôvodu, že sa jedná aj o neznámych vlastníkov susedného pozemku v k.ú. Terchová (§36 ods.4 stavebného zákona) doručuje týmto účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 19. 12. 2016 *Prasnj*

Zvesené dňa :





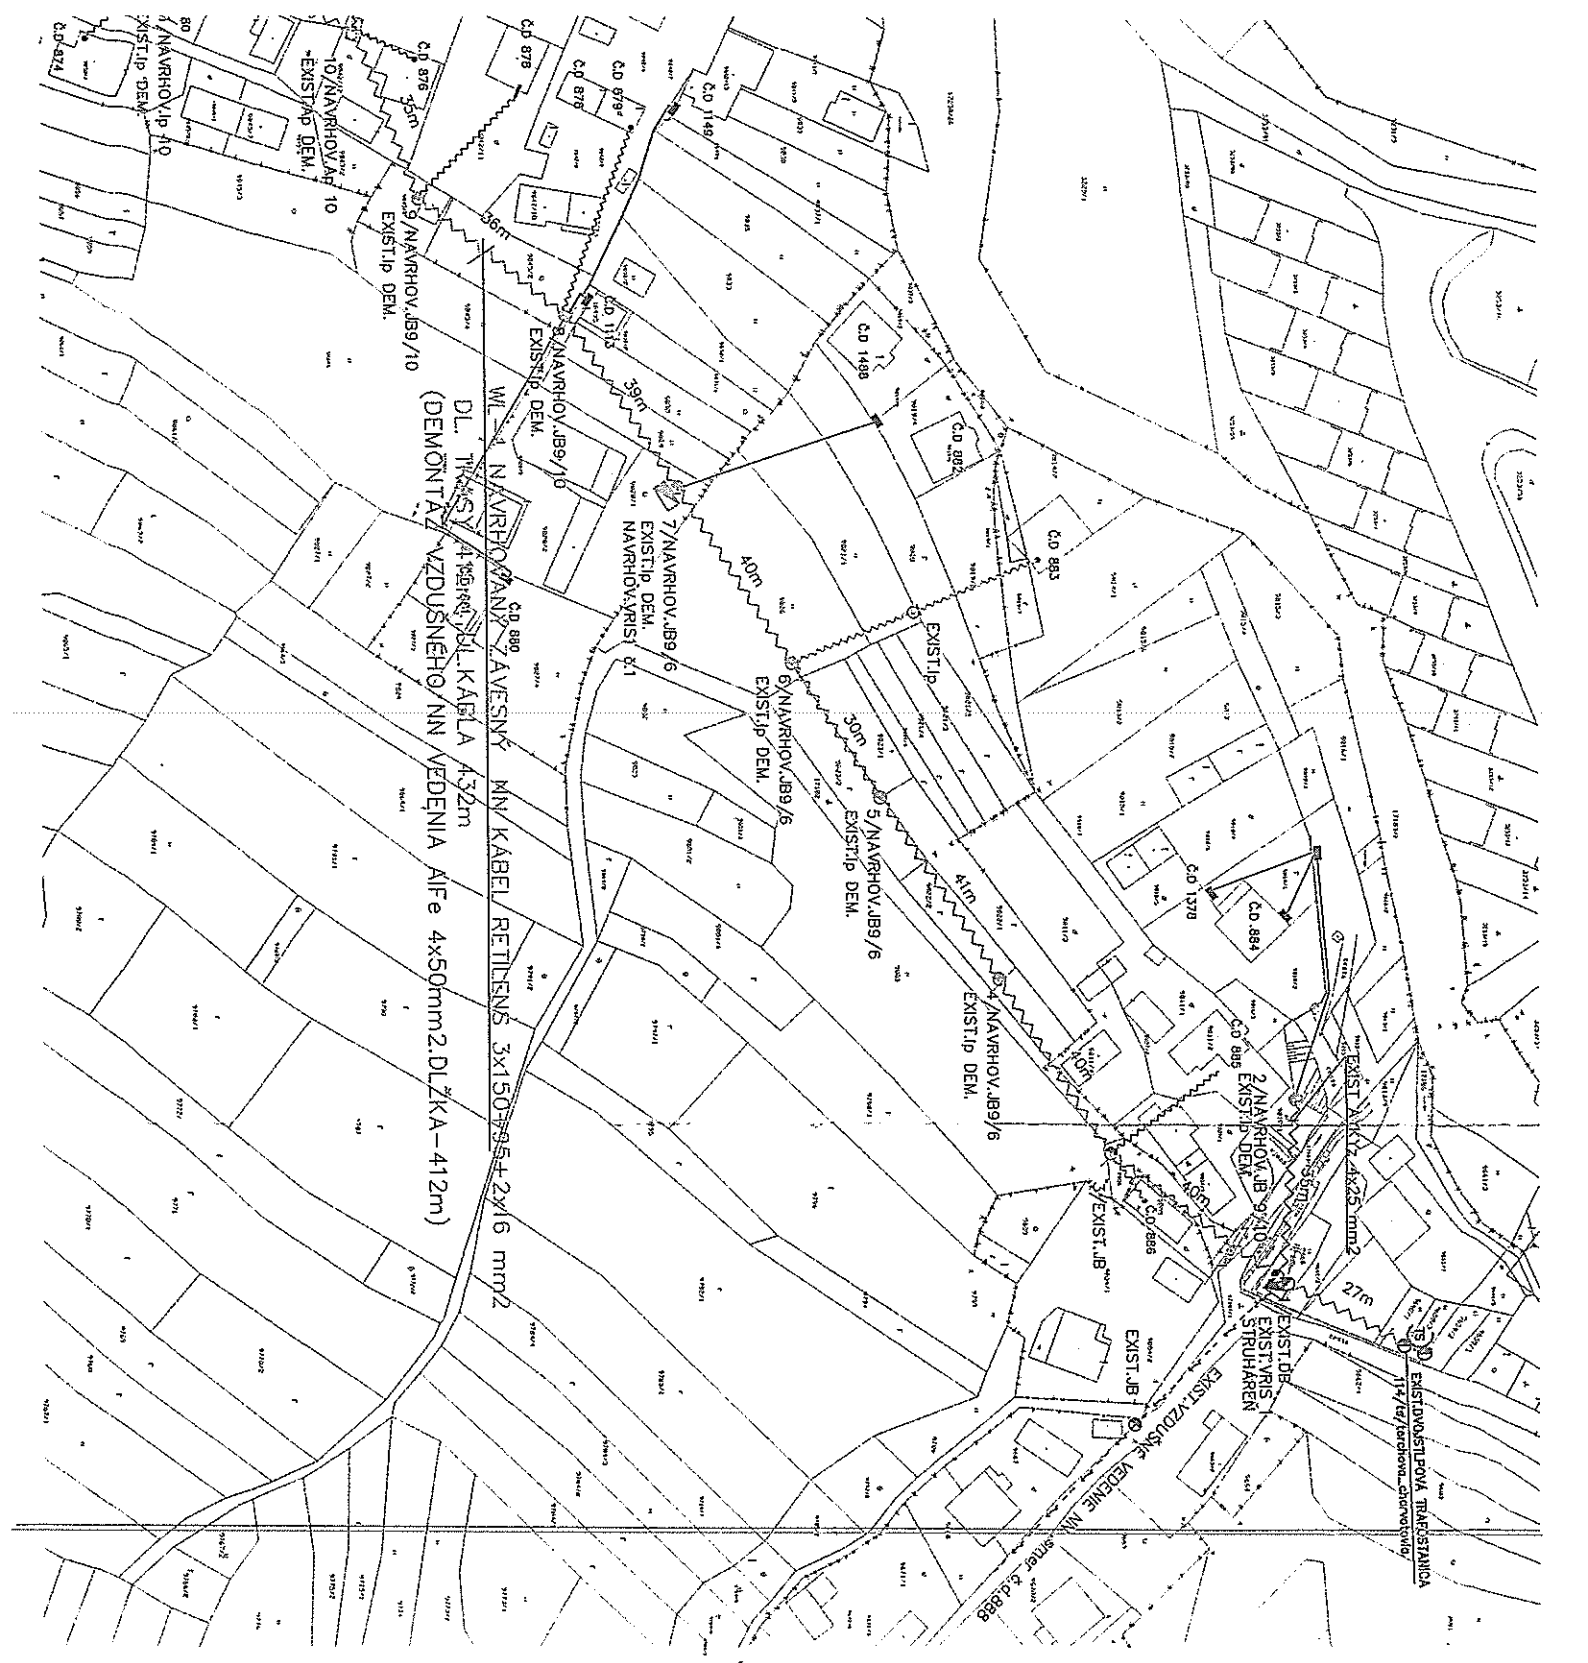

DL. TRASY 4-~~150~~ 3x150+95±2x16 mm²
 (DEMONTAZ VZDUSNEHO, NN VEDENIA AIFe 4x50mm², DL ŽKA-412m)

WL. 1. NAVRHOV, 2. AVESNY MN/KABEL RETILENS 3x150+95±2x16 mm²

13) EXISTOVATEL'NAYA TRANZISTANICA
 14) 15) /slozhenie, shirokoyu.

